


## スマイルファン電気工事概要（通常）

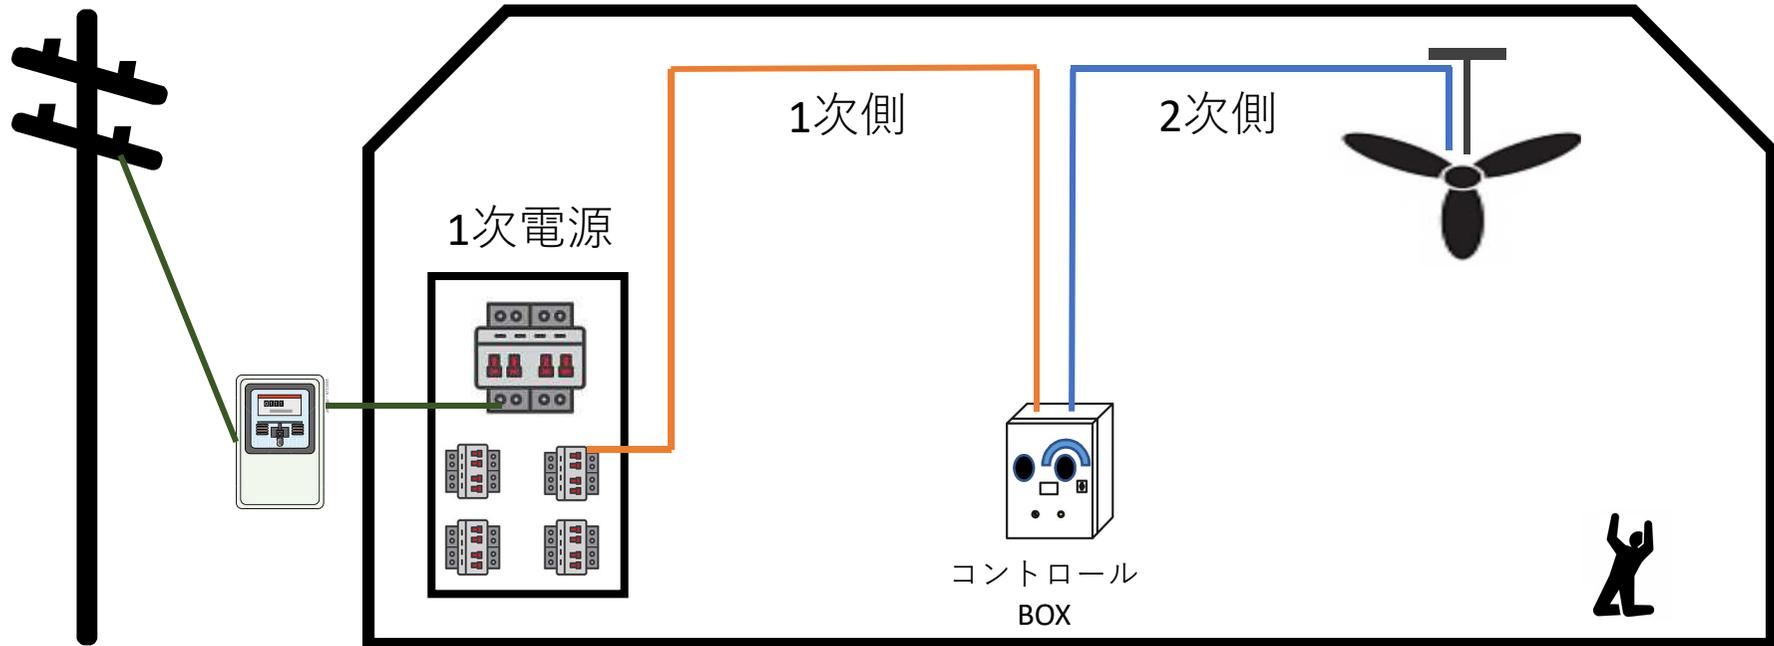


### ■お客様の対応（オレンジ）

- ・ 1次電源BOX内のブレーカーの確保  
200V 3相（動力）  
200V 単相（単3） 100Vを200Vに変換も可能
- ・ コントロールボックス付近までの配線  
※オレンジの配線

### ■スマイルファン工事対応（青）

- ・ 2次側配線
- ・ コントロールBOXとファンの配線  
オレンジと、青の配線の結線

## スマイルファン電気工事概要（複数台・1次ブレーカーが遠い場合等）

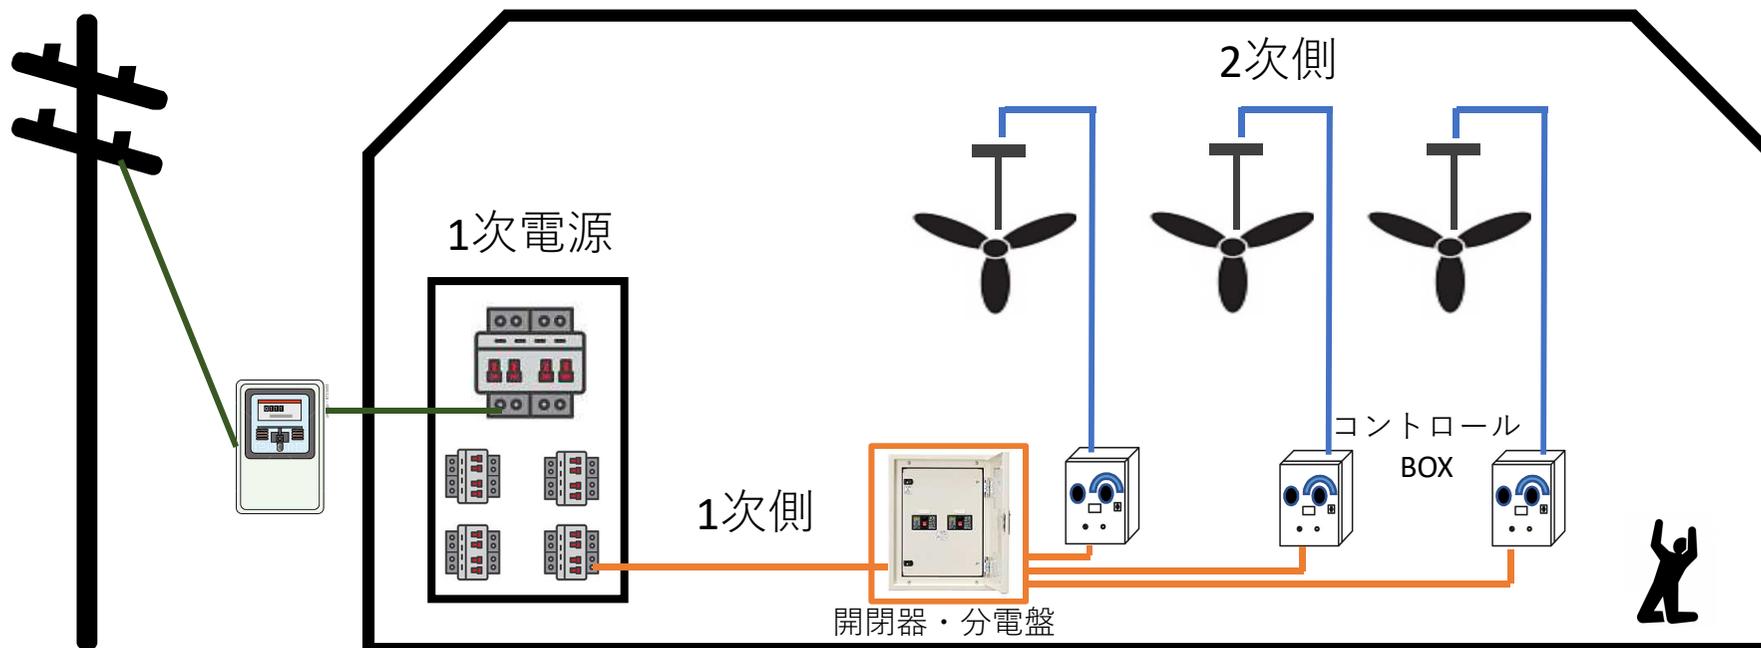

### ■お客様の対応（オレンジ）

- ・ 1次電源BOX内のブレーカーの確保  
200V 3相（動力）  
200V 単相（単3） 100Vを200Vに変換も可能
- ・ コントロールボックス付近までの配線
- ・ 距離がある、設置数が多い場合は、  
途中に開閉器・分電盤の設置が必要

### ■スマイルファン工事対応（青）

- ・ 2次側配線
- ・ コントロールBOXとファンの配線  
オレンジと、青の配線の結線

